



NetWorks Sp. z o.o.
Laboratorium Badań Środowiskowych
ul. Józefa Piusa Dziekońskiego 3
00-728 Warszawa
e-mail: Laboratorium@networks.pl



AB 419

S P R A W O Z D A N I E 3345/2025/OS
Z POMIARÓW PÓŁ ELEKTROMAGNETYCZNYCH
WYKONANYCH DLA POTRZEB OCHRONY ŚRODOWISKA

Badany obiekt: Instalacja radiokomunikacyjna Orange Polska S.A.

Numer i nazwa: 635 (47012N!) KOŚCIÓŁ NMP (GWL_WŁOCLAWEK_ROBOTNICZA3)

Adres: WŁOCLAWEK, ROBOTNICZA 3, Powiat m. Włocławek, WOJ. KUJAWSKO-POMORSKIE

Data wykonania pomiarów: 2025-06-05

Sprawozdanie z badań bez pisemnej zgody laboratorium nie może być powielane inaczej niż w całości.

Wynik przedstawione w niniejszym sprawozdaniu odnoszą się wyłącznie do badanego obiektu i do warunków i konfiguracji urządzeń w dniu wykonywania pomiarów.

1. Właściciel badanego obiektu:

Orange Polska S.A., Al. Jerozolimskie 160, 02-326 Warszawa

2. Zleceniodawca:

Orange Polska S.A., Al. Jerozolimskie 160, 02-326 Warszawa

3. Przedstawiciel zleceniodawcy:

NetWorks Sp. z o.o.

4. Zakres zlecenia:

Wykonanie badania i opracowanie sprawozdania z pomiarów natężenia pola elektrycznego i pola magnetycznego dla instalacji radiokomunikacyjnej Orange Polska S.A. zlokalizowanej w miejscowości WŁOCŁAWEK, ROBOTNICZA 3.

5. Cel zlecenia:

Wykonanie pomiarów pól elektromagnetycznych w otoczeniu instalacji radiokomunikacyjnej 635 (47012N!) KOŚCIÓŁ NMP (GWL_WLOCLAWEK_ROBOTNICZA3) w odniesieniu do wymagań określonych w *Rozporządzeniu Ministra Klimatu z dnia 17 lutego 2020 r. w sprawie sposobów sprawdzania dotrzymania dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku (Dz.U. 2022 poz. 2630)*.

6. Pomiary zostały wykonane przez:

Nowak Paweł
Dąbkowski Dominik

7. Informacje o źródłach pól elektromagnetycznych

7.1. Sposób identyfikacji badanych źródeł pól elektromagnetycznych

Identyfikacji źródeł i parametrów technicznych dokonano na podstawie analizy dokumentacji dotyczącej zlecenia oraz obserwacji miejsca wykonywania badań.

7.2. Opis miejsca zainstalowania anten i urządzeń technicznych. Opis obiektu badań i jego otoczenia

Instalacja radiokomunikacyjna zlokalizowana jest na kościele. Anteny zawieszono na wieży kościelnej. Urządzenia sterujące oraz zasilające zainstalowano w pomieszczeniu Wewnątrz budynku. Wokół instalacji znajduje się miasto.

Instalacja radiokomunikacyjna jest obiektem bezobsługowym. Okresowe stanowiska pracy związane są z prowadzonymi w zależności od potrzeb konserwacjami, przeglądami, strojeniem i naprawami.

7.3. Parametry techniczne źródła pola elektromagnetycznego

Dane przedstawiające maksymalne parametry pracy instalacji przekazane przez zleceniodawcę:

Parametry systemu nadawczo-odbiorczego:

Charakterystyka promieniowania		Kierunkowa					
Rzeczywisty czas pracy [h/dobę]		24					
Warunki pracy		Znamionowe					
Rodzaj wytwarzanego pola		Stacjonarne					
Lp.	Częstotliwość lub zakresy częstotliwości pracy [MHz]	Typ/producent anteny	liczba anten	Azymut [°]	kąt pochylenia [°]	Wysokość środka elektrycznego anteny [m n.p.t.]	Równoważna moc promieniowana izotropowo (EIRP) [W]
1	3600	AQQQ NSN	1	0	4-8**	25.5	47886
2	900/1800/2100	ATR4518R6v06 Huawei	1	0	0-8**/0-8**/0-8**	28	18339
3	800/2600	ATR4518R6v06 Huawei	1	0	0-8**/0-8**	28	12301
4	3600	AQQQ NSN	1	114	4-8**	25.5	47886
5	900/1800/2100	ATR4518R6v06 Huawei	1	114	0-8**/0-8**/0-8**	28	18339
6	800/2600	ATR4518R6v06 Huawei	1	114	0-8**/0-8**	28	12301
7	3600	AQQQ NSN	1	235	4-8**	25.5	47886
8	900/1800/2100	ATR4518R6v06 Huawei	1	235	0-8**/0-8**/0-8**	28	18339
9	800/2600	ATR4518R6v06 Huawei	1	235	0-8**/0-8**	28	12301

* wskazane wartości kąta pochylenia anten, zgodnie z informacją uzyskaną od zleceniodawcy, są wartościami stałymi
** pomiary wykonano zgodnie z pkt 13., ppkt 2 załącznika do Rozporządzenia Ministra Klimatu z dnia 17 lutego 2020 r. (Dz. U. 2022, poz. 2630).
Transmisja realizowana drogą kablową

7.4 Inne źródła pól elektromagnetycznych

Na podstawie informacji otrzymanych od użytkownika oraz obserwacji otoczenia miejsca wykonywania pomiarów stwierdzono występowanie innych źródeł pola-EM, pracujących w systemie:telefonii komórkowej (800MHz-3800MHz), linii radiowych (5GHz-90GHz), które istotnie wpływają na wyniki pomiarów.

8. Opis pomiarów

8.1. Metoda badań

Zgodna z rozporządzeniem Ministra Klimatu z dnia 17 lutego 2020 r. w sprawie sposobów sprawdzania dotrzymania dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku (Dz.U. 2022 poz. 2630), określona w pkt 25 ppkt 1 załącznika do niniejszego rozporządzenia.

8.2. Termin pomiarów i warunki środowiskowe

Podczas wykonywania pomiarów pól elektromagnetycznych nie występowały opady atmosferyczne. Wyniki pomiaru parametrów pogodowych przedstawia poniższa tabela:

Data [rrrr-mm-dd]	Godzina [hh:mm-hh:mm]	Warunki środowiskowe			
		Temperatura [°C]		Wilgotność względna [%]	
		Przed pomiarem	Po pomiarach	Przed pomiarem	Po pomiarach
2025-06-05	12:40-14:10	21.4	21.7	56.3	57.7

Przedstawione wyżej warunki środowiskowe, występujące podczas wykonywania pomiarów pól elektromagnetycznych, są zgodne ze specyfikacją techniczną użytego zestawu pomiarowego.

8.3. Warunki pracy urządzeń nadawczych

Podczas pomiarów w przypadku uzyskania wyniku pomiaru szerokopasmowego wykonanego zastosowaną metodą, dla zakresów częstotliwości od 10 MHz do 300 GHz, powiększonego o rozszerzoną niepewność pomiaru U dla współczynnika rozszerzenia k = 2 przekraczającego 70% najniższej dopuszczalnej wartości składowej elektrycznej lub magnetycznej pola dla objętych pomiarami zakresów

Sprawozdanie z badań bez pisemnej zgody laboratorium nie może być powielane inaczej niż w całości.
Wynik przedstawione w niniejszym sprawozdaniu odnoszą się wyłącznie do badanego obiektu i do warunków i konfiguracji urządzeń w dniu wykonywania pomiarów.

częstotliwości, uwzględnia się poprawki pomiarowe przekazane przez zleceniodawcę, umożliwiające uwzględnienie maksymalnych parametrów pracy instalacji zgodnie z pkt 7 załącznika do Rozporządzeniem Ministra Klimatu z dnia 17 lutego 2020 r. w sprawie sposobów sprawdzania dotrzymania dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku (Dz. U. 2022, poz. 2630) zaznaczając, że wymagane jest wykonanie pomiaru z wykorzystaniem miernika selektywnego. W przypadku uzyskania wyniku pomiaru szerokopasmowego wykonanego zastosowaną metodą, dla zakresów częstotliwości od 10 MHz do 300 GHz, powiększonego o rozszerzoną niepewność pomiaru U dla współczynnika rozszerzenia $k = 2$ nieprzekraczającego 70% najniższej dopuszczalnej wartości składowej elektrycznej lub magnetycznej pola dla objętych pomiarami zakresów częstotliwości, nie uwzględnia się poprawek pomiarowych.

8.4. Wyposażenie pomiarowe

Zestaw pomiarowy służący do pomiaru natężenia składowej elektrycznej pola elektromagnetycznego złożony z szerokopasmowego miernika i sondy pomiarowej:

Oznaczenie miernika	Producent	Model	Numer fabryczny	Oznaczenie sondy	Producent	Model	Numer fabryczny
MW-08	Wavecontrol	Miernik pól elektromagnetycznych SMP2	22SN2090	SW-15	Wavecontrol	Sonda WPF60	22WP230221

Mierniki natężenia pola elektromagnetycznego podlegają okresowemu sprawdzeniu zgodnie z procedurą wewnętrzną P-03 i PB-01. Świadectwo wzorcowania zestawu pomiarowego z dnia 8 listopada 2024 o numerze LWiMP/W/395/24 wydane przez Politechnika Wrocławską. Data ważności świadectwa wzorcowania: 8 listopada 2026 (zgodnie z procedurą wewnętrzną P-03).

Termohigrometr:

Oznaczenie:	TH-21	Producent:	AZ INSTRUMENT CORP	Model:	Termohigrometr AZ8706
-------------	-------	------------	--------------------	--------	-----------------------

Data ważności świadectwa wzorcowania: 2 stycznia 2026 (zgodnie z procedurą wewnętrzną P-03).

Dalmierz:

Oznaczenie	Producent	Typ	Numer seryjny	Nr świadectwa wzorcowania	Data świadectwa wzorcowania
D-09	Leica	Dalmierz Leica Disto D510	1042956700	Z3- Z32.4180.182.2024.4196.3	8 stycznia 2025

Data ważności świadectwa wzorcowania: 8 stycznia 2035 (zgodnie z procedurą wewnętrzną P-03).

Odbiornik GNSS:

Odbiornik GNSS wbudowany w miernik natężenia pola elektromagnetycznego użyty podczas pomiarów	Producent	Model
	UBlox	MAX-M8Q

Odbiorniki podlegają okresowemu sprawdzeniu zgodnie z procedurą wewnętrzną P-03.

9. Wyniki pomiarów

Pole elektryczne

Nr pionu	Opis umiejscowienia pionu (punktu) pomiarowego	Wysokość pomiaru [m]	Zmierzona wartość natężenia pola elektrycznego E [V/m] ^{1,5}	Wartość natężenia pola elektrycznego powiększona o niepewność pomiaru ⁴ E [V/m]	Wskaźnikowa wartość poziomu emisji pól elektromagnetycznych WMe ³	Współrzędne geograficzne pionu (punktu) pomiarowego ²
1	DPP wewnątrz budynku kościoła	0.3-2.0	<1.0*	1.4	0.05	52°38'48.1" 19°2'16.8"
2	DPP w oknie otwartym na 1 piętrze budynku plebanii	0.3-2.0	<1.0*	1.4	0.05	52°38'47.0" 19°2'15.7"
3	DPP w oknie na 1 piętrze budynku plebanii	0.3-2.0	<1.0*	1.4	0.05	52°38'47.0" 19°2'17.5"
4	DPP płaszczyzna okna parterowego budynku usługowego przy ul. robotniczej 22	2.0	1.9	2.6	0.09	52°38'47.8" 19°2'19.3"
5	DPP na balkonie na 1 piętrze budynku przy ul Wspólnej 31	2.0	1.6	2.2	0.08	52°38'48.1" 19°2'20.0"

Sprawozdanie z badań bez pisemnej zgody laboratorium nie może być powielane inaczej niż w całości.

Wynik przedstawione w niniejszym sprawozdaniu odnoszą się wyłącznie do badanego obiektu i do warunków i konfiguracji urządzeń w dniu wykonywania pomiarów.

6	PKP przed wejściem do budynku przy ul Robotniczej 22	2.0	1.4	1.9	0.07	52°38'47.8" 19°2'19.7"
7	PKP przed wejściem na posesję przy ul Robotniczej 24	2.0	1.7	2.3	0.08	52°38'48.8" 19°2'18.6"
8	DPP w oknie otwartym na 1 piętrze budynku ul. Kapitulna 94	2.0	2.0	2.7	0.1	52°38'50.3" 19°2'16.4"
9	GKP w odległości poziomej 46m od anteny sektorowej az. 0°	2.0	1.4	1.9	0.07	52°38'49.9" 19°2'17.2"
10	PKP przed wejściem na posesję przy ul Kapitulnej 94	2.0	1.5	2	0.07	52°38'49.9" 19°2'16.4"
11	DPP płaszczyzna okna na parterze budynku przy ul. Kapitulnej 98	2.0	1.5	2	0.07	52°38'49.6" 19°2'15.0"
12	DPP w oknie otwartym na 1 piętrze budynku przedszkola nr 36	0.3-2.0	<1.0*	1.4	0.05	52°38'46.7" 19°2'13.6"
13	DPP W oknie otwartym klatki schodowej na 2 piętrze budynku Ul.Wypianskiego 3	2.0	2.3	3.1	0.11	52°38'46.7" 19°2'12.1"
14	DPP płaszczyzna okna parterowego budynku przy ul Szczygła 17b	0.3-2.0	<1.0*	1.4	0.05	52°38'47.0" 19°2'21.5"
15	GKP w odległości poziomej 112m od anteny sektorowej az. 114°	0.3-2.0	<1.0*	1.4	0.05	52°38'47.0" 19°2'22.6"
16	DPP płaszczyzna okna na parterze budynku przy ul Szczygła 17b	0.3-2.0	<1.0*	1.4	0.05	52°38'47.4" 19°2'21.8"
17	DPP płaszczyzna okna parterowego budynku przy ul Szczygła 17	0.3-2.0	<1.0*	1.4	0.05	52°38'47.0" 19°2'22.2"
18	DPP płaszczyzna okna parterowego budynku przy ul Szczygła 17b	0.3-2.0	<1.0*	1.4	0.05	52°38'47.0" 19°2'21.1"
19	GKP w odległości poziomej 101m od anteny sektorowej az. 0°	2.0	2.0	2.7	0.1	52°38'51.7" 19°2'17.2"
—	GKP w odległości poziomej 119m od anteny sektorowej az. 0°	0.3-2.0	<1.0*	1.4	0.05	52°38'52.4" 19°2'17.2"
21	GKP w odległości poziomej 44m od anteny sektorowej az. 235°	0.3-2.0	<1.0*	1.4	0.05	52°38'47.8" 19°2'15.0"
22	GKP w odległości poziomej 72m od anteny sektorowej az. 235°	2.0	1.4	1.9	0.07	52°38'47.0" 19°2'13.9"
23	GKP w odległości poziomej 109m od anteny sektorowej az. 235°	2.0	1.4	1.9	0.07	52°38'46.3" 19°2'12.1"
24	PKP na az. 79° w odległości poziomej 99m od anteny sektorowej az. 114°	0.3-2.0	<1.0*	1.4	0.05	52°38'49.2" 19°2'22.2"
25	PKP na az. 94° w odległości poziomej 56m od anteny sektorowej az. 114°	2.0	1.4	1.9	0.07	52°38'48.5" 19°2'20.0"
26	PKP na az. 107° w odległości poziomej 56m od anteny sektorowej az. 114°	2.0	1.3	1.8	0.06	52°38'48.1" 19°2'20.0"
27	PKP na az. 121° w odległości poziomej 56m od anteny sektorowej az. 114°	2.0	1.3	1.8	0.06	52°38'47.8" 19°2'19.7"

Sprawozdanie z badań bez pisemnej zgody laboratorium nie może być powielane inaczej niż w całości.

Wynik przedstawione w niniejszym sprawozdaniu odnoszą się wyłącznie do badanego obiektu i do warunków i konfiguracji urządzeń w dniu wykonywania pomiarów.

28	PKP na az. 134° w odległości poziomej 56m od anteny sektorowej az. 114°	2.0	1.8	2.4	0.09	52°38'47.4" 19°2'19.3"
29	PKP na az. 149° w odległości poziomej 56m od anteny sektorowej az. 114°	2.0	1.7	2.3	0.08	52°38'47.0" 19°2'18.6"
30	PKP na az. 171° w odległości poziomej 31m od anteny sektorowej az. 114°	2.0	1.8	2.4	0.09	52°38'47.4" 19°2'17.5"
31	PKP na az. 200° w odległości poziomej 48m od anteny sektorowej az. 235°	2.0	1.5	2	0.07	52°38'47.0" 19°2'16.1"
32	PKP na az. 215° w odległości poziomej 56m od anteny sektorowej az. 235°	2.0	1.5	2	0.07	52°38'47.0" 19°2'15.4"
33	PKP na az. 228° w odległości poziomej 59m od anteny sektorowej az. 235°	2.0	1.4	1.9	0.07	52°38'47.4" 19°2'14.6"
34	PKP na az. 242° w odległości poziomej 57m od anteny sektorowej az. 235°	2.0	1.6	2.2	0.08	52°38'47.8" 19°2'14.3"
35	PKP na az. 255° w odległości poziomej 67m od anteny sektorowej az. 235°	2.0	1.3	1.8	0.06	52°38'48.1" 19°2'13.6"
36	PKP na az. 270° w odległości poziomej 61m od anteny sektorowej az. 235°	2.0	1.6	2.2	0.08	52°38'48.5" 19°2'13.9"
37	PKP na az. 325° w odległości poziomej 46m od anteny sektorowej az. 0°	2.0	1.3	1.8	0.06	52°38'49.9" 19°2'15.7"
38	PKP na az. 340° w odległości poziomej 45m od anteny sektorowej az. 0°	2.0	1.6	2.2	0.08	52°38'49.9" 19°2'16.1"
39	PKP na az. 353° w odległości poziomej 59m od anteny sektorowej az. 0°	2.0	1.6	2.2	0.08	52°38'50.3" 19°2'16.8"
40	PKP na az. 7° w odległości poziomej 56m od anteny sektorowej az. 0°	2.0	1.5	2	0.07	52°38'50.3" 19°2'17.5"
41	PKP na az. 20° w odległości poziomej 62m od anteny sektorowej az. 0°	2.0	1.7	2.3	0.08	52°38'50.3" 19°2'18.2"
42	PKP na az. 35° w odległości poziomej 64m od anteny sektorowej az. 0°	2.0	1.6	2.2	0.08	52°38'50.3" 19°2'19.0"
43	PKP na az. 26° w odległości poziomej 25m od anteny sektorowej az. 114°	2.0	1.8	2.4	0.09	52°38'49.2" 19°2'17.5"
44	PKP na az. 305° w odległości poziomej 37m od anteny sektorowej az. 235°	2.0	1.4	1.9	0.07	52°38'49.2" 19°2'15.4"
—	GKP w odległości poziomej 194m od anteny sektorowej az. 235°	0.3-2.0	<1.0*	1.4	0.05	52°38'44.9" 19°2'8.5"
—	GKP w odległości poziomej 217m od anteny sektorowej az. 114°	0.3-2.0	<1.0*	1.4	0.05	52°38'45.6" 19°2'27.6"
—	GKP w odległości poziomej 192m od	0.3-2.0	<1.0*	1.4	0.05	52°38'54.6" 19°2'17.2"

Sprawozdanie z badań bez pisemnej zgody laboratorium nie może być powielane inaczej niż w całości.

Wynik przedstawione w niniejszym sprawozdaniu odnoszą się wyłącznie do badanego obiektu i do warunków i konfiguracji urządzeń w dniu wykonywania pomiarów.

	anteny sektorowej az. 0°					
Pole magnetyczne (wyznaczone na podstawie pomiaru wartości natężenia pola elektrycznego)						
Nr pionu	Opis umiejscowienia pionu (punktu) pomiarowego	Wysokość pomiaru [m]	Wartość natężenia pola magnetycznego H [A/m] ¹	Wartość natężenia pola magnetycznego powiększona o niepewność pomiaru ⁴ H [A/m]	Wskaźnikowa wartość poziomu emisji pól elektromagnetycznych WM _H ³	Współrzędne geograficzne pionu (punktu) pomiarowego ²
1	DPP wewnątrz budynku kościoła	0.3-2.0	<0.003*	0.004	0.05	52°38'48.1" 19°2'16.8"
2	DPP w oknie otwartym na 1 piętrze budynku plebanii	0.3-2.0	<0.003*	0.004	0.05	52°38'47.0" 19°2'15.7"
3	DPP w oknie na 1 piętrze budynku plebanii	0.3-2.0	<0.003*	0.004	0.05	52°38'47.0" 19°2'17.5"
4	DPP płaszczyzna okna parterowego budynku usługowego przy ul. Robotniczej 22	2.0	0.005	0.007	0.09	52°38'47.8" 19°2'19.3"
5	DPP na balkonie na 1 piętrze budynku przy ul Wspólnej 31	2.0	0.004	0.006	0.08	52°38'48.1" 19°2'20.0"
6	PKP przed wejściem do budynku przy ul Robotniczej 22	2.0	0.004	0.005	0.07	52°38'47.8" 19°2'19.7"
7	PKP przed wejściem na posesję przy ul Robotniczej 24	2.0	0.005	0.006	0.08	52°38'48.8" 19°2'18.6"
8	DPP w oknie otwartym na 1 piętrze budynku ul. Kapitulna 94	2.0	0.005	0.007	0.1	52°38'50.3" 19°2'16.4"
9	GKP w odległości poziomej 46m od anteny sektorowej az. 0°	2.0	0.004	0.005	0.07	52°38'49.9" 19°2'17.2"
10	PKP przed wejściem na posesję przy ul Kapitulnej 94	2.0	0.004	0.005	0.07	52°38'49.9" 19°2'16.4"
11	DPP płaszczyzna okna na parterze budynku przy ul. Kapitulnej 98	2.0	0.004	0.005	0.07	52°38'49.6" 19°2'15.0"
12	DPP w oknie otwartym na 1 piętrze budynku przedszkola nr 36	0.3-2.0	<0.003*	0.004	0.05	52°38'46.7" 19°2'13.6"
13	DPP W oknie otwartym klatki schodowej na 2 piętrze budynku Ul.Wypianskiego 3	2.0	0.006	0.008	0.11	52°38'46.7" 19°2'12.1"
14	DPP płaszczyzna okna parterowego budynku przy ul Szczygła 17b	0.3-2.0	<0.003*	0.004	0.05	52°38'47.0" 19°2'21.5"
15	GKP w odległości poziomej 112m od anteny sektorowej az. 114°	0.3-2.0	<0.003*	0.004	0.05	52°38'47.0" 19°2'22.6"
16	DPP płaszczyzna okna na parterze budynku przy ul Szczygła 17b	0.3-2.0	<0.003*	0.004	0.05	52°38'47.4" 19°2'21.8"
17	DPP płaszczyzna okna parterowego budynku przy ul Szczygła 17	0.3-2.0	<0.003*	0.004	0.05	52°38'47.0" 19°2'22.2"
18	DPP płaszczyzna okna parterowego budynku przy ul Szczygła 17b	0.3-2.0	<0.003*	0.004	0.05	52°38'47.0" 19°2'21.1"
19	GKP w odległości poziomej 101m od anteny sektorowej az. 0°	2.0	0.005	0.007	0.1	52°38'51.7" 19°2'17.2"
—	GKP w odległości poziomej 119m od anteny sektorowej az. 0°	0.3-2.0	<0.003*	0.004	0.05	52°38'52.4" 19°2'17.2"

Sprawozdanie z badań bez pisemnej zgody laboratorium nie może być powielane inaczej niż w całości.
Wynik przedstawione w niniejszym sprawozdaniu odnoszą się wyłącznie do badanego obiektu i do warunków i konfiguracji urządzeń w dniu wykonywania pomiarów.

21	GKP w odległości poziomej 44m od anteny sektorowej az. 235°	0.3-2.0	<0.003*	0.004	0.05	52°38'47.8" 19°2'15.0"
22	GKP w odległości poziomej 72m od anteny sektorowej az. 235°	2.0	0.004	0.005	0.07	52°38'47.0" 19°2'13.9"
23	GKP w odległości poziomej 109m od anteny sektorowej az. 235°	2.0	0.004	0.005	0.07	52°38'46.3" 19°2'12.1"
24	PKP na az. 79° w odległości poziomej 99m od anteny sektorowej az. 114°	0.3-2.0	<0.003*	0.004	0.05	52°38'49.2" 19°2'22.2"
25	PKP na az. 94° w odległości poziomej 56m od anteny sektorowej az. 114°	2.0	0.004	0.005	0.07	52°38'48.5" 19°2'20.0"
26	PKP na az. 107° w odległości poziomej 56m od anteny sektorowej az. 114°	2.0	0.003	0.005	0.06	52°38'48.1" 19°2'20.0"
27	PKP na az. 121° w odległości poziomej 56m od anteny sektorowej az. 114°	2.0	0.003	0.005	0.06	52°38'47.8" 19°2'19.7"
28	PKP na az. 134° w odległości poziomej 56m od anteny sektorowej az. 114°	2.0	0.005	0.006	0.09	52°38'47.4" 19°2'19.3"
29	PKP na az. 149° w odległości poziomej 56m od anteny sektorowej az. 114°	2.0	0.005	0.006	0.08	52°38'47.0" 19°2'18.6"
30	PKP na az. 171° w odległości poziomej 31m od anteny sektorowej az. 114°	2.0	0.005	0.006	0.09	52°38'47.4" 19°2'17.5"
31	PKP na az. 200° w odległości poziomej 48m od anteny sektorowej az. 235°	2.0	0.004	0.005	0.07	52°38'47.0" 19°2'16.1"
32	PKP na az. 215° w odległości poziomej 56m od anteny sektorowej az. 235°	2.0	0.004	0.005	0.07	52°38'47.0" 19°2'15.4"
33	PKP na az. 228° w odległości poziomej 59m od anteny sektorowej az. 235°	2.0	0.004	0.005	0.07	52°38'47.4" 19°2'14.6"
34	PKP na az. 242° w odległości poziomej 57m od anteny sektorowej az. 235°	2.0	0.004	0.006	0.08	52°38'47.8" 19°2'14.3"
35	PKP na az. 255° w odległości poziomej 67m od anteny sektorowej az. 235°	2.0	0.003	0.005	0.06	52°38'48.1" 19°2'13.6"
36	PKP na az. 270° w odległości poziomej 61m od anteny sektorowej az. 235°	2.0	0.004	0.006	0.08	52°38'48.5" 19°2'13.9"
37	PKP na az. 325° w odległości poziomej 46m od anteny sektorowej az. 0°	2.0	0.003	0.005	0.06	52°38'49.9" 19°2'15.7"
38	PKP na az. 340° w odległości poziomej 45m od anteny sektorowej az. 0°	2.0	0.004	0.006	0.08	52°38'49.9" 19°2'16.1"
39	PKP na az. 353° w odległości poziomej 59m od anteny sektorowej az. 0°	2.0	0.004	0.006	0.08	52°38'50.3" 19°2'16.8"
40	PKP na az. 7° w odległości poziomej	2.0	0.004	0.005	0.07	52°38'50.3" 19°2'17.5"

Sprawozdanie z badań bez pisemnej zgody laboratorium nie może być powielane inaczej niż w całości.

Wynik przedstawione w niniejszym sprawozdaniu odnoszą się wyłącznie do badanego obiektu i do warunków i konfiguracji urządzeń w dniu wykonywania pomiarów.

	56m od anteny sektorowej az. 0°					
41	PKP na az. 20° w odległości poziomej 62m od anteny sektorowej az. 0°	2.0	0.005	0.006	0.08	52°38'50.3" 19°2'18.2"
42	PKP na az. 35° w odległości poziomej 64m od anteny sektorowej az. 0°	2.0	0.004	0.006	0.08	52°38'50.3" 19°2'19.0"
43	PKP na az. 26° w odległości poziomej 25m od anteny sektorowej az. 114°	2.0	0.005	0.006	0.09	52°38'49.2" 19°2'17.5"
44	PKP na az. 305° w odległości poziomej 37m od anteny sektorowej az. 235°	2.0	0.004	0.005	0.07	52°38'49.2" 19°2'15.4"
—	GKP w odległości poziomej 194m od anteny sektorowej az. 235°	0.3-2.0	<0.003*	0.004	0.05	52°38'44.9" 19°2'8.5"
—	GKP w odległości poziomej 217m od anteny sektorowej az. 114°	0.3-2.0	<0.003*	0.004	0.05	52°38'45.6" 19°2'27.6"
—	GKP w odległości poziomej 192m od anteny sektorowej az. 0°	0.3-2.0	<0.003*	0.004	0.05	52°38'54.6" 19°2'17.2"

GKP – Główny Kierunek Pomiarowy

DPP – Dodatkowy Pion Pomiarowy

PKP – Pomocniczy Kierunek Pomiarowy

¹ wyniki oznaczone * są wynikami poniżej czułości zestawu pomiarowego i są wynikami spoza zakresu akredytacji. Do obliczenia wyniku skorygowanego przyjęto wartość skorelowaną z rzeczywistym wynikiem pomiaru - dolną granicę akredytowanego zakresu pomiarowego metody

² współrzędne geograficzne pozyskane metodą pomiaru bezpośredniego

³ do wyznaczenia wartości wskaźnikowej WM_E i WM_H przyjęto na podstawie uzgodnień z klientem oraz rozpoznania źródeł, jako wartości dopuszczalne pola elektrycznego i magnetycznego odpowiednio 28 V/m i 0,073 A/m.

⁴ do wyznaczenia niepewności dla wyników poniżej czułości zestawu pomiarowego, przyjęto niepewność dla minimalnej wartości z zakresu pomiarowego.

⁵ maksymalna wartość chwilowa

Niepewność oszacowano zgodnie z dokumentem P-03 „Procedura nadzoru nad wyposażeniem” w postaci niepewności rozszerzonej wynikającej z niepewności standardowej pomnożonej przez współczynnik rozszerzenia $k=2$.

Całkowita szacowana niepewność rozszerzona składowej E wynosi odpowiednio: 35.1% dla częstotliwości do 4 GHz

Pomiarów nie wykonano:

Oznaczenie braku dostępu	Opis umiejscowienia
A	W budynku mieszkalnym pod adresem Robotnicza 22, z powodu braku zgody właściciela na wykonanie pomiaru
B	W budynku mieszkalnym pod adresem Robotnicza 24, z powodu braku mieszkańców
C	W budynku mieszkalnym pod adresem Kapitulna 96, z powodu Brak dzwonka
D	W budynku mieszkalnym pod adresem Kapitulna 98, z powodu braku zgody właściciela na wykonanie pomiaru
E	W budynku mieszkalnym pod adresem Szczygła 17b, z powodu braku zgody właściciela na wykonanie pomiaru

Umiejscowienie pionów (punktów) pomiarowych przedstawiono w załączniku nr 2 do niniejszego sprawozdania.

Pomiary wykonano na terenach przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową w obszarze pomiarowym, w którym na podstawie uprzednio przeprowadzonych obliczeń, stwierdzono występowanie w danych zakresach częstotliwości pól elektromagnetycznych o poziomach zbliżonych do poziomów dopuszczalnych, określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 122 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska.

Sprawozdanie z badań bez pisemnej zgody laboratorium nie może być powielane inaczej niż w całości.

Wynik przedstawione w niniejszym sprawozdaniu odnoszą się wyłącznie do badanego obiektu i do warunków i konfiguracji urządzeń w dniu wykonywania pomiarów.

10. Omówienie wyników pomiarów

W związku z tym, że żadna z wartości zmierzonych, udokumentowanych w tabelach w pkt. 9, uzyskanych w skutek zastosowania pomiaru szerokopasmowego, powiększonego o rozszerzoną niepewność pomiaru U dla współczynnika rozszerzenia $k = 2$ nie przekroczyła 70% najniższej dopuszczalnej wartości składowej elektrycznej lub magnetycznej pola dla objętych pomiarami zakresów częstotliwości, nie uwzględnia się poprawek pomiarowych.

W wyniku zastosowania sposobu sprawdzenia dotrzymania dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku, zgodnie pkt 25 ppkt 1 Rozporządzenia Ministra Klimatu z dnia 17 lutego 2020 r. (Dz. U. 2022, poz. 2630), w związku z tym, że żadna z wartości wskaźnikowych, udokumentowanych w tabelach w pkt. 9 nie przekracza wartości 1, stwierdza się, że w miejscach, w których wykonano pomiary w otoczeniu instalacji radiokomunikacyjnej 635 (47012N!) KOŚCIÓŁ NMP (GWL_WLOCLAWEK_ROBOTNICZA3), dopuszczalne poziomy pól elektromagnetycznych w środowisku należy uznać za dotrzymane.

Miejsca niedostępne podczas wykonywania pomiarów wskazane zostały w pkt. 9 (Wyniki pomiarów) lub na załączniku przedstawiającym usytuowanie pionów pomiarowych

11. Podstawa prawna

- 1) Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U. 2024 poz. 54 z późn. zm.)
- 2) Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 17 grudnia 2019 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku (Dz. U. 2019, poz. 2448)
- 3) Rozporządzenie Ministra Klimatu z dnia 17 lutego 2020 r. w sprawie sposobów sprawdzania dotrzymania dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku (Dz. U. 2022, poz. 2630),
- 4) Akredytacja nr AB 419 wydana przez Polskie Centrum Akredytacji (wydanie 23, z dnia 5 marca 2024 r.)

12. Spis załączników

- Załącznik 1. Lokalizacja obiektu badań
- Załącznik 2. Usytuowanie pionów (punktów) pomiarowych
- Załącznik 3. Dokumentacja fotograficzna obiektu badań

13. Data wydania i autoryzowania sprawozdania

Obliczenia i sprawozdanie wykonał :


Sprawozdanie autoryzował:

Koniec sprawozdania



Załącznik nr 1

Instalacja radiokomunikacyjna Orange Polska S.A.
635 (47012N!) KOŚCIÓŁ NMP (GWL_WLOCLAWEK_ROBOTNICZA3)
Lokalizacja instalacji

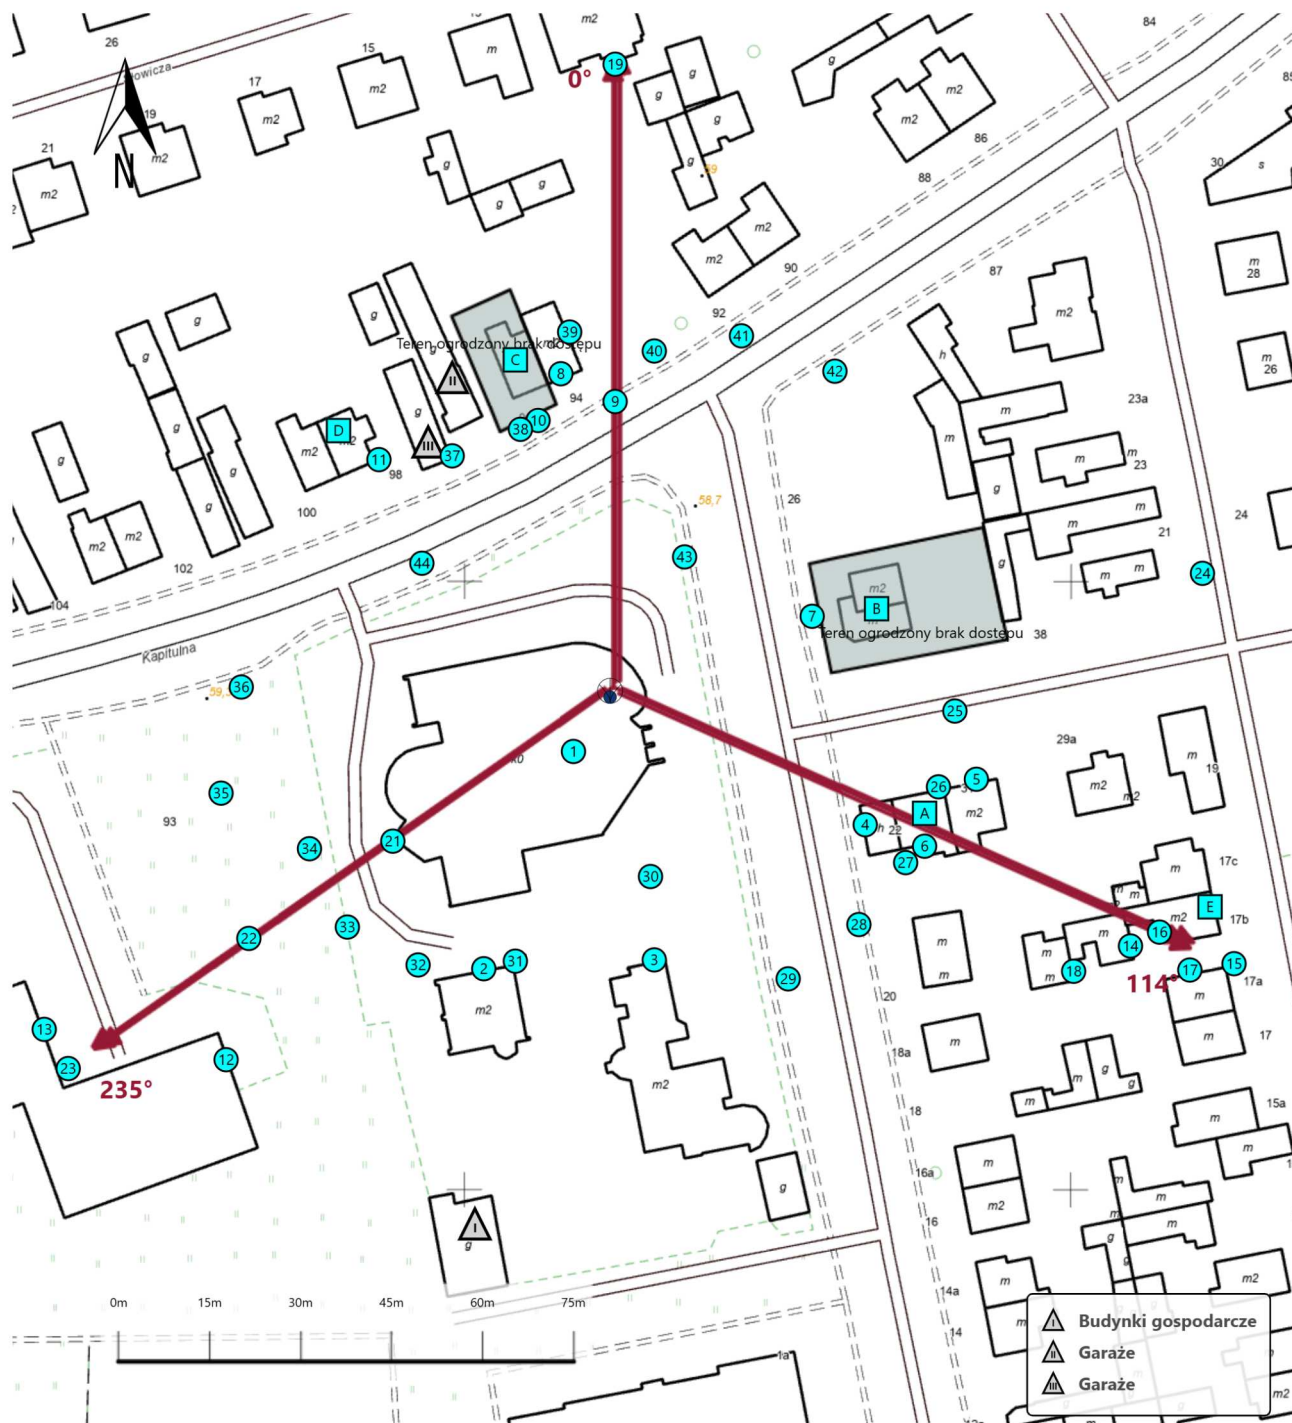

Załącznik nr 2	Instalacja radiokomunikacyjna Orange Polska S.A. GWL_WLOCLAWEK_ROBOTNICZA3 (47012N!) Usytuowanie pionów pomiarowych w otoczeniu instalacji radiokomunikacyjnej
	Legenda:  Źródło pola elektromagnetycznego  Brak dostępu  Pion pomiarowy  Kierunek oddziaływania anten sektorowych  Kierunek oddziaływania anten radioliniowych



Załącznik nr 3

Instalacja radiokomunikacyjna Orange Polska S.A.
635 (47012N!) KOŚCIÓŁ NMP (GWL_WLOCLAWEK_ROBOTNICZA3)
Dokumentacja fotograficzna